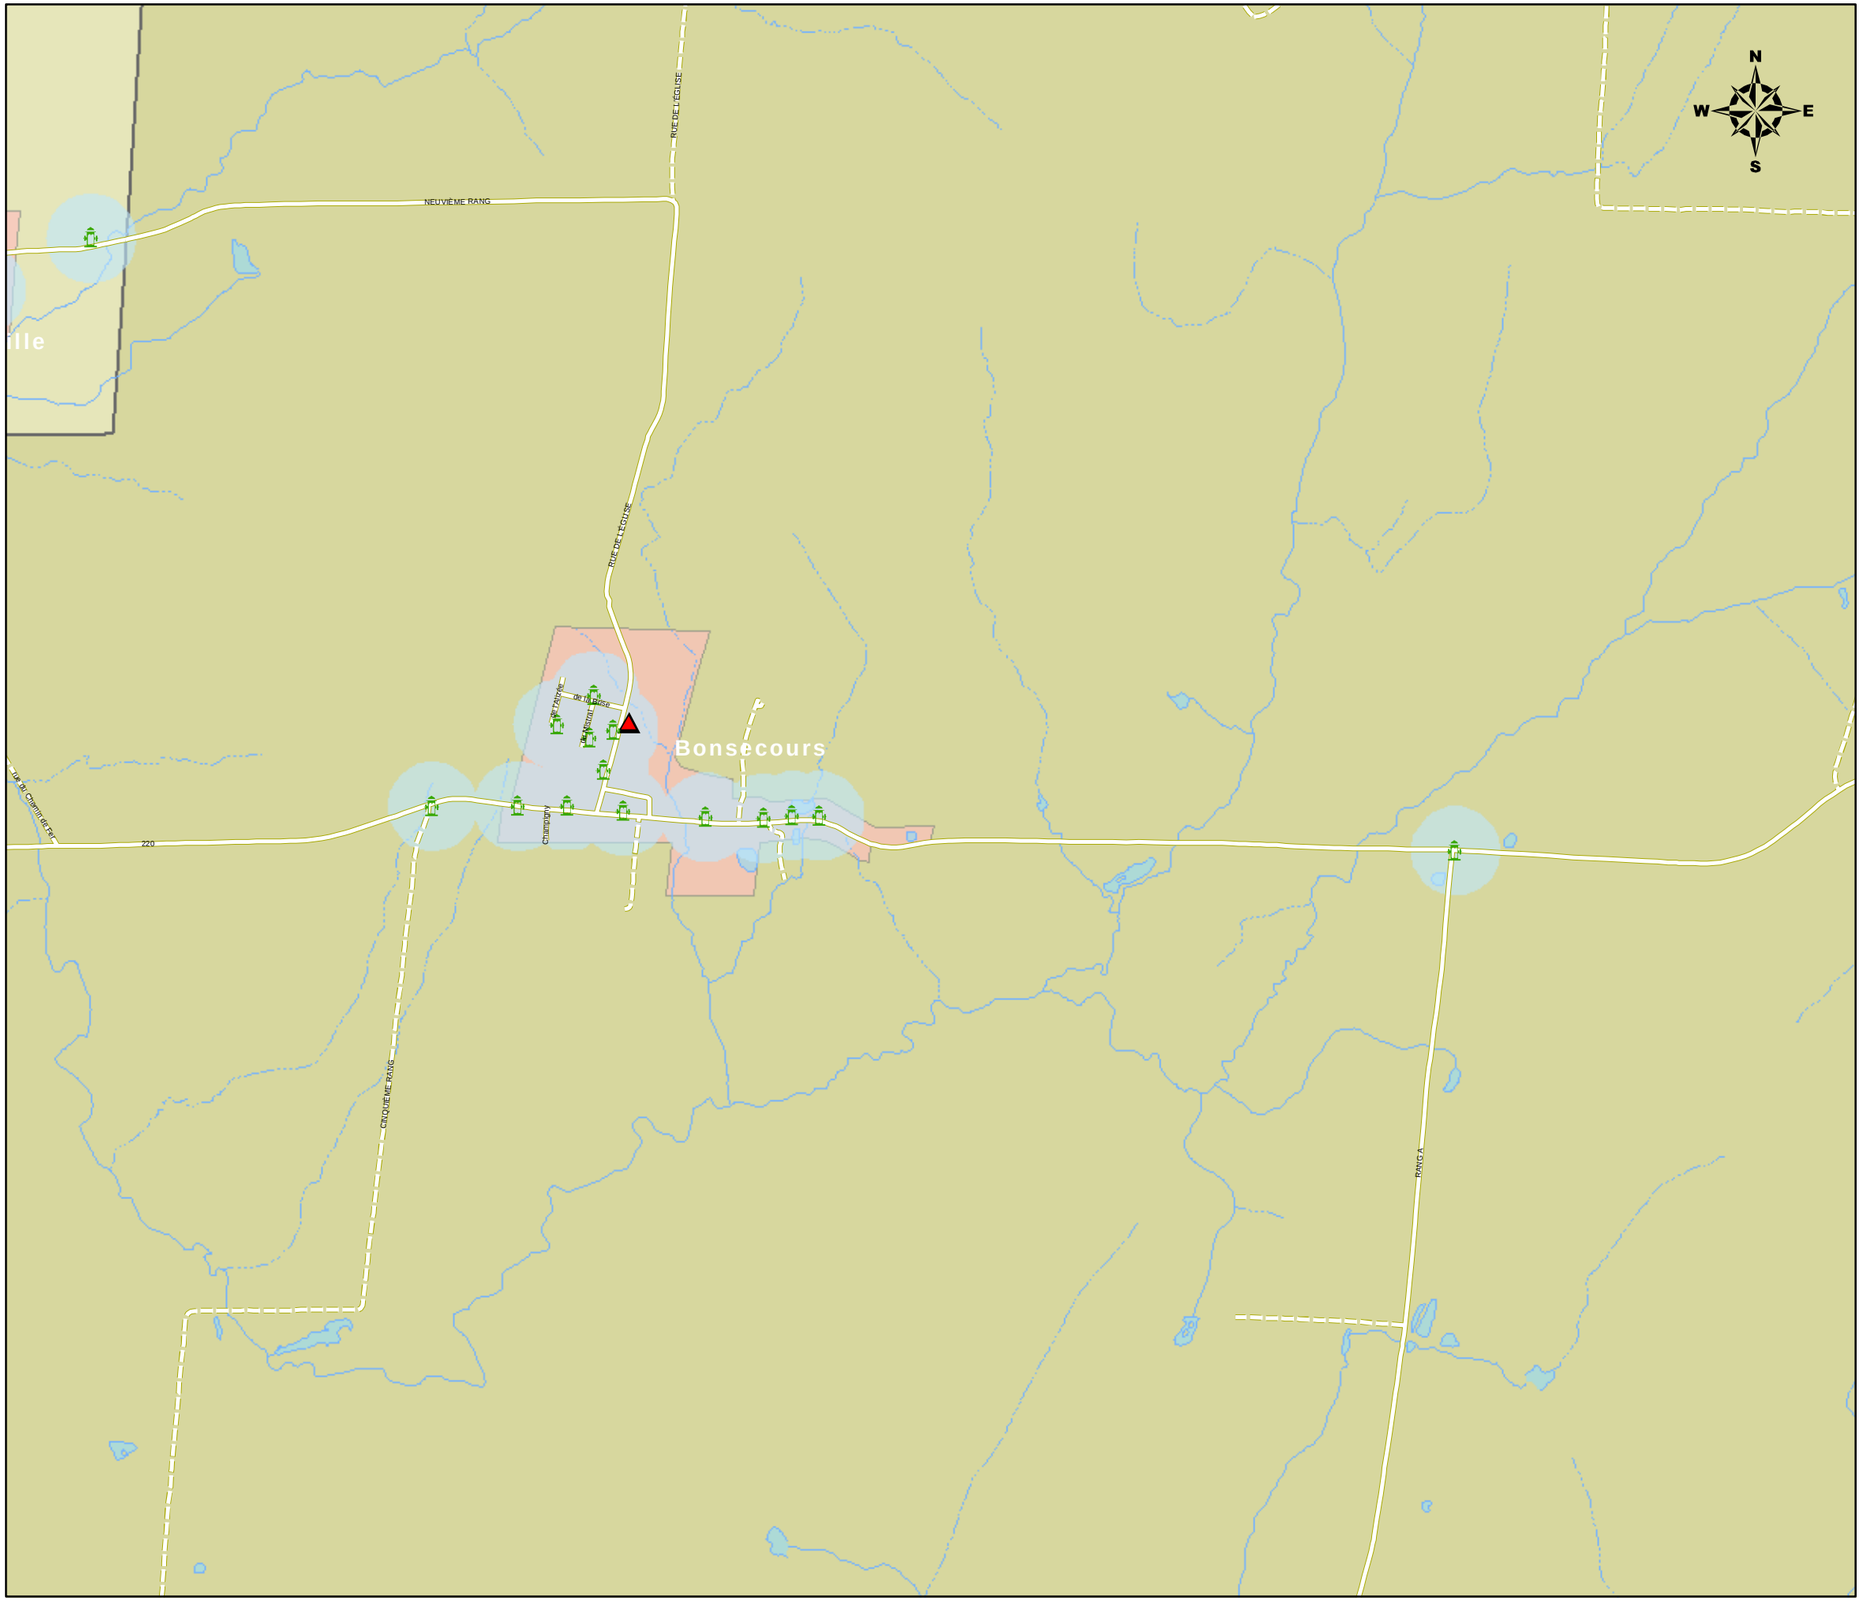

Schéma de Couverture de Risques en sécurité incendie

Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-François

MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE BONSECOURS ET COUVERTURE SANS TRANSPORT D'EAU

L É G E N D E

LIMITES

- Limite de municipalité
- Périmètre d'urbanisation

POTEAUX D'INCENDIE*

- Poteau d'incendie conforme (raccordé à un réseau de distribution d'eau dont la pression est égale ou supérieure à 140 kPa et le débit supérieur à 1 500 litres/min.)
- Ajout de poteau d'incendie conforme
- Poteau d'incendie faible (non conforme)
- Zone approximative de couverture, où le débit de 1500 litres par minute pendant 30 minutes est atteint pour les risques faibles et moyens, ainsi qu'un débit de plus de 1500 litres pour les risques élevés et très élevés, et ce, sans transport d'eau.

* Tous les éléments représentés sont positionnés approximativement

RÉSEAU ROUTIER

- Route locale/rue
- Voie de circulation non pavée

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

- Cours d'eau
- Cours d'eau intermittent
- Lac / étang / cours d'eau

AUTRES

- Caserne
- Brigade industrielle et d'établissement

ÉCHELLE: 1:20 000

0 — 400 — 800 — 1 200 mètres

RÉALISATION:

Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-François

Pierre Normandin, géographe

Plan no. **SCR-D-1**

Date: **2006-12-20**

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE BONSECOURS ET COUVERTURE SANS TRANSPORT D'EAU

Source des données de base: SIGAT, MAMSL, Gouvernement du Québec, 2000, 2001.